

| LEGENDA | |
|---------|--|
| simbolo | descrizione |
| | cavidotto passacavi in PVC Ø125 corrugato, collegamenti elettrici 4x16 mmq |
| | pozzetto 50x50x100 (h) cm con chiusura in ghisa corrabile, carichi 1° categoria |
| | pozzetto 40x40x100 (h) cm con chiusura in ghisa corrabile, carichi 1° categoria |
| | Armadiatura per Quadro Elettrico automazione e protezione impianto di illuminazione pubblica e per posa contatore Enel di alimentazione reti |

PUNTO LUCE

POTENZA CORPO ILLUMINANTE [W]


X-XXW

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE

D - CORPO ILLUMINANTE MARCA AEC ILLUMINAZIONE MOD. ITALO 1 STW 4.5-2M

E - CORPO ILLUMINANTE MARCA AEC ILLUMINAZIONE MOD. ITALO 1 STW 4.5-3M

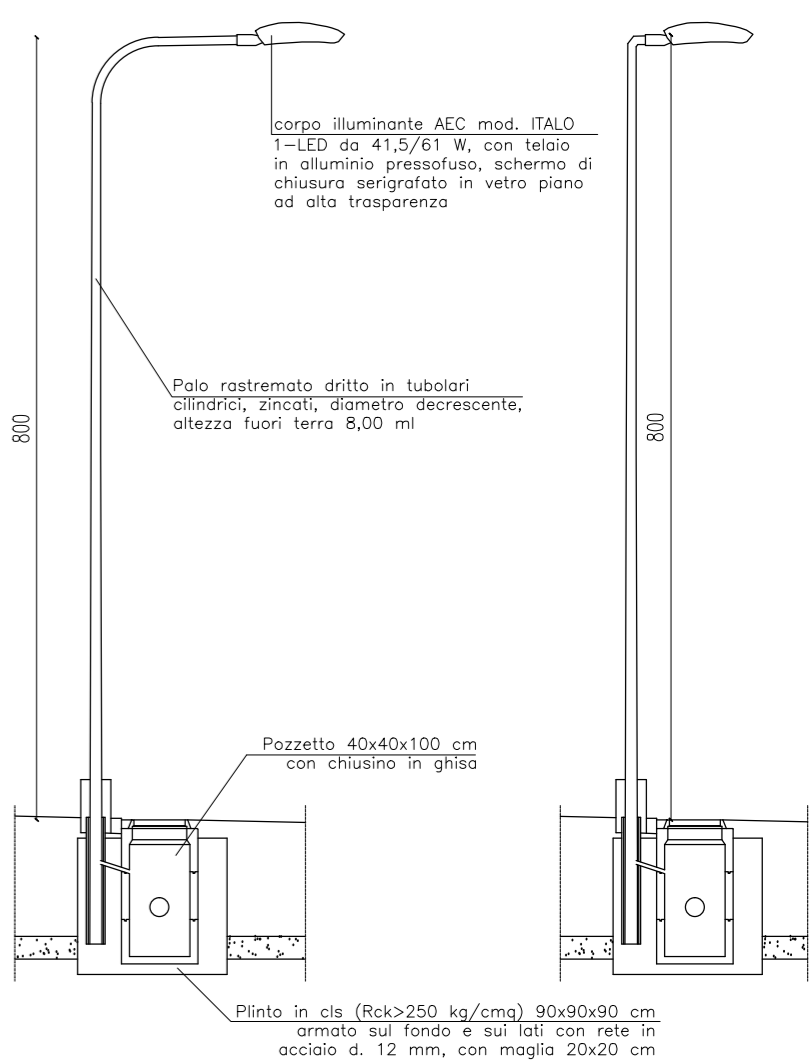

Proprietà: COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
EDIL POLARIS s.r.l.
BETTATI HOUSE s.r.l.
ARCADUE s.r.l.
CHINCA ANNALISA
CAVALCA Pier Luigi
EDILMONTANARI s.r.l.
GRAZZI CARLO e GALLIANI SIMONETTA
RIGHI DAVIDE
DONNICI ROSETTA e FORNACIARI ANDREA
SONCINI ALFREDO

Località: Monticelli Terme
Comune di Monteciarugolo - Provincia di Parma

Titolo

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI INIZIATIVA PUBBLICA

P.I.I. dei PUA C5/2-3

Delibera di C.C. n.24 del 23/04/2008

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| A.O. di VARIANTE N.2 al PUA | Scala grafica: 1:1000 | |
| | Data: | 05/02/2026 |
| Elaborato grafico: | Revisione | 00 |
| | | |
| Approvazioni | n° tavola: | orientamento: |
| | 8 | N |

Tecnici Ing. Alfredo SONCINI - via Marconi n. 9 - 43022 Monticelli Terme (PR)