

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)

N. ATTO 34 ANNO 2016



SEDUTA DEL 24/05/2016 ORE 18:30

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1688/2013 DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" – PIANO DELLA LUCE - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – APPROVAZIONE A NORMA COMMA 2) ART 33 LR 20/2000 E S.M.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
AMADASI ELISA	X		DONDI SILVIA	X	
BIANCHI PAOLO	X		FACCHINELLI ALDO	X	
BOSELLI MARCO		X	FEDELE FRANCESCANTONIO		X
BRUNAZZI GIOVANNI	X		LA MARCHINA PAOLO	X	
CASELLI PATRIZIA		X	LEVATI ELENA	X	
CECCARINI FRANCO		X	MAGNANI MANUEL	X	
CIVETTA WALTER		X	TANZI LUIGI		X
DELSANTO ROBERTA	X		ZANETTI MICHELA	X	
DODI GIAN CARLO	X		Totale presenti	11	
			Totale assenti		6

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adolfo Giuseppe Dino che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Aldo Facchinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: =====

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino

Stampato il giorno 20/06/2016 da GIOVANNA MERUSI.

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1688/2013 DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: “NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO” – PIANO DELLA LUCE - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – APPROVAZIONE A NORMA COMMA 2) ART 33 LR 20/2000 E S.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- La Regione Emilia Romagna si è dotata di strumenti di pianificazione (il Piano energetico regionale con i relativi piani di attuazione) per promuovere da un lato la riduzione dei consumi energetici e, da un altro lato, per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Con la legge regionale n. 19/2003 (“Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”), si era inteso favorire la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici individuando le responsabilità in capo ai comuni fra le quali è da evidenziarsi quella riferita all’obbligo di adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE) alle disposizioni della legge;
- Con la successiva deliberazione n. 1688/2013, la Giunta Regionale ha approvato la nuova direttiva per l’applicazione dell’art.2 della citata legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 con le precise finalità di:
 - indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori;
 - definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
 - definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga;
 - fornire indirizzi di buona amministrazione e di progettazione finalizzati a conseguire un significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la riqualificazione degli impianti esistenti.
- Nel definire i compiti in capo ai Comuni per dare attuazione a questa direttiva, viene evidenziata la necessità di dar corso alle seguenti azioni:
 - recepimento delle *Zone di protezione* dall’inquinamento luminoso;
 - adeguamento del RUE (da effettuarsi entro due anni dalla data di approvazione della direttiva e, quindi, entro novembre 2015) predisponendo anche un apposito “Piano della Luce”;

- E' stata pertanto predisposta la documentazione per l'adeguamento del RUE del comune di Collecchio alle norme introdotte dalla citata deliberazione di G.R. n. 1688/2013 e, conformemente con quanto stabilito all'articolo dall'art. 3.8 della citata direttiva, redatto il "piano della luce" costituito da una relazione descrittiva, dall'elaborato grafico esplicativo e completato, da ultimo, dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 116 dell'01.09.2015 che rappresenta, in modo dettagliato, il contenuto tecnico programmatico del "Piano della Luce";
- Con deliberazione di C.C. n. 60 del 26/11/2015 si provvedeva, in adeguamento alle norme introdotte dalla deliberazione di GR. N. 1688/2013, a:
 - 1 – recepire il "Piano della luce" costituito da una "Tavola Unica" del territorio comunale, rappresentata in due elaborati grafici, e dal progetto esecutivo (predisposto dalla ditta appaltatrice in seguito all'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio globale di gestione degli impianti di pubblica illuminazione) approvato con deliberazione di GC. N. 116 del 01/09/2015 che costituisce il contenuto tecnico programmatico del "Piano della Luce",
 - 2 – adottare a norma dell'art 33 della LR 20/2000 e successive modificazioni il documento denominato "Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico – Parte III^" riferito alle norme per l'inquinamento luminoso e il risparmio energetico , quale elaborato per l'adeguamento del RUE vigente alle disposizioni della LR 19/2003,
 - 3 – disporre a norma art 33 della LR 20/2000 al deposito e pubblicazione della variante al RUE a norma di legge;

CONSIDERATO CHE:

- Per l'approvazione delle nuove norme del RUE occorre applicare la procedura di cui all'articolo 33 della L.R. 20/2000 in base al quale, dopo l'adozione, si procede alla pubblicazione sul BUR e contestuale deposito, per sessanta giorni, presso la sede comunale degli atti ,
- Entro il termine di tale deposito chiunque può formulare osservazioni su cui il Consiglio Comunale deciderà per poi approvare il RUE;
- Si è provveduto a dare avviso dell'intervenuta adozione di modifica al RUE comunale dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) e, contestualmente , al deposito degli atti ponendoli in libera visione per 60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino

Stampato il giorno 20/06/2016 da GIOVANNA MERUSI.

giorni presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e sul sito "Amministrazione trasparente" del comune nella sezione "Varianti alla strumentazione urbanistica";

- Nel periodo di deposito (dal 24/02/2016 al 25/04/2016) non sono pervenute osservazioni alle quali occorra contro dedurre;
- La presente variante del RUE, per i suoi contenuti e le sue caratteristiche, è esclusa dalla valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 5 comma 5 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni;

VISTO

- Il testo del documento denominato "RUE parte terza" riferito alle norme per l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico con i relativi allegati;

Preso atto del piano della luce recepito con C.C. n. 60 del 26/11/2015;

Rientra il Consigliere Boselli per cui il numero dei presenti sale a 12.

Udita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno effettuata dal Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Delsanto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Con l'unanimità dei voti favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti essendo assenti i Consiglieri Caselli, Ceccarini, Civetta, Fedele e Tanzi

DELIBERA

1. Di approvare, a norma dell'articolo 33 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni, il documento denominato "Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico – Parte III^", parte integrante del presente atto, riferito alle norme per l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico con i relativi allegati che costituisce l'elaborato per l'adeguamento del RUE vigente alle disposizioni della L.R. 19/2003 e della direttiva approvata con la deliberazione di G.R. n. 1688/2013 (direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003);
2. Di disporre, a norma del citato articolo 33 della L.R. 20/2000, la trasmissione alla Provincia di Parma del RUE approvato, il deposito dello stesso presso gli uffici comunale e nel sito "Amministrazione trasparente" del comune nella sezione "Varianti alla strumentazione urbanistica", nonché a trasmettere l'avviso dell'intervenuta approvazione alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione dello stesso sul BUR;
3. Il dare atto che il "RUE Parte III^" entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino

Stampato il giorno 20/06/2016 da GIOVANNA MERUSI.

Ufficiale della Regione;

4. Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 **con l'unanimità dei voti favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti essendo assenti i Consiglieri Caselli, Ceccarini, Civetta, Fedele e Tanzi**

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Aldo Facchinelli

Il Segretario Comunale
Dott. Adolfo Giuseppe Dino



COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1688/2013 DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" – PIANO DELLA LUCE - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – APPROVAZIONE A NORMA COMMA 2) ART 33 LR 20/2000 E S.M.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Collecchio, lì 18/05/2016

Il Responsabile del
SETTORE ASSETTO DEL
TERRITORIO



COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1688/2013 DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" – PIANO DELLA LUCE - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – APPROVAZIONE A NORMA COMMA 2) ART 33 LR 20/2000 E S.M.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **non esprime parere in quanto non c'è rilevanza contabile.**

Collecchio lì, 19/05/2016

AREA SERVIZI FINANZIARI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 34

DEL 24/05/2016

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1688/2013 DIRETTIVA PER
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003,
N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" – PIANO DELLA LUCE -
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO –
APPROVAZIONE A NORMA COMMA 2) ART 33 LR 20/2000 E S.M.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016 col numero 320/;
- diverrà esecutiva il 09/06/2016 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/06/2016. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 24/05/2016.

Collecchio, /i/ 30/05/2016


Per il Segretario Generale
L'impiegata delegata
Giovanna Merusi
Documento f.to digitalmente

COMUNE DI
COLLECCHIO
Provincia di Parma



PIANO DELLA LUCE

Art.3 e Art.4 L.R. 29 settembre 2003, n. 19
Deliberazione di G.R. n.1688/2013

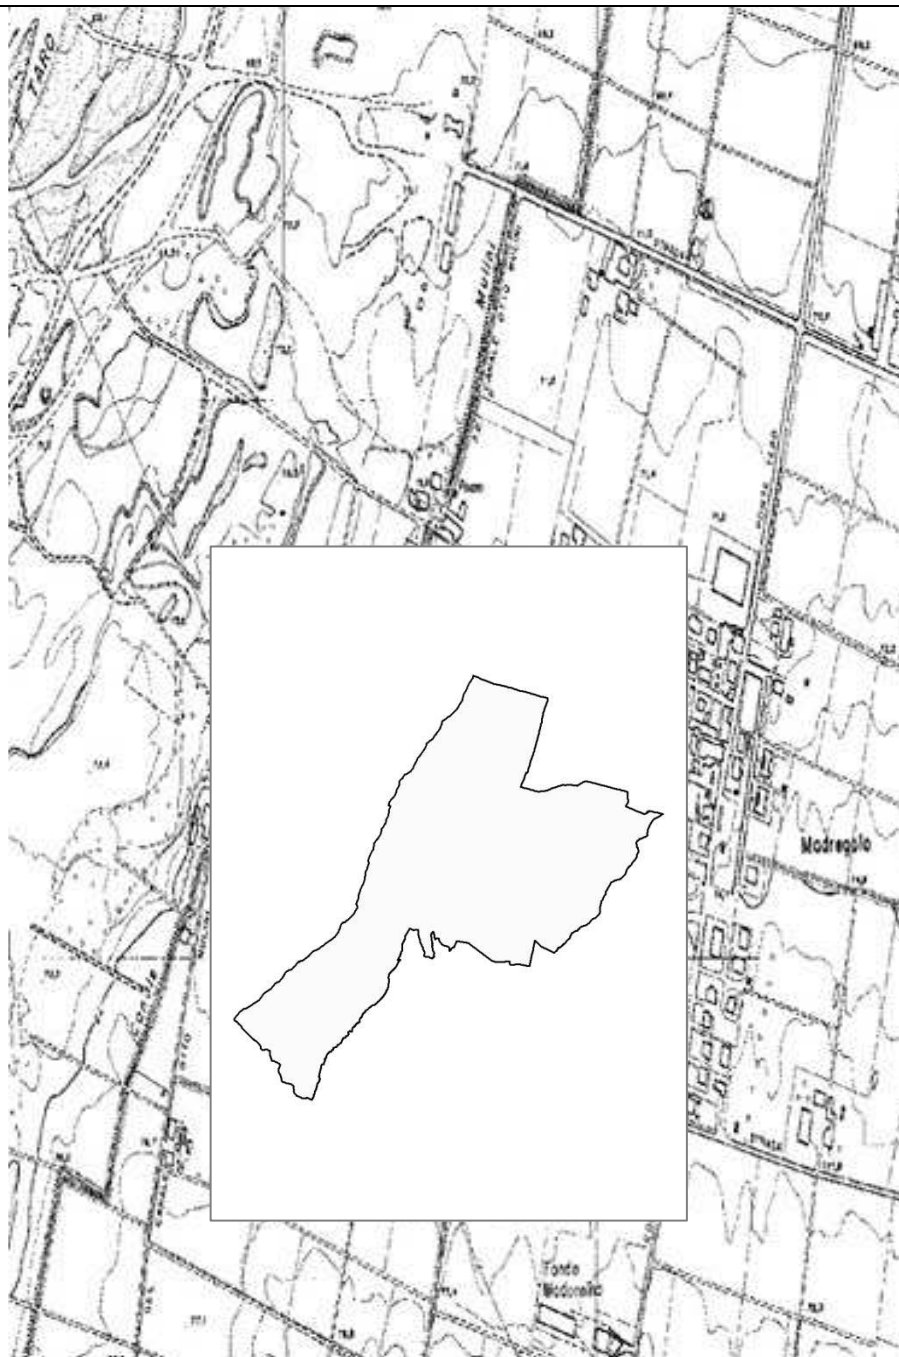

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (R.U.E) *parte terza*

*Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino

Stampato il giorno 20/06/2016 da GIOVANNA MERUSI.

Aggiornamento

Sommario

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (R.U.E)	1
parte terza	1
CAPO I	3
ARTICOLO 1 - FINALITA'	3
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 3 - Requisiti degli impianti di illuminazione esterna pubblica.....	3
ARTICOLO 4 - Requisiti degli impianti di illuminazione esterna privata	4
ARTICOLO 5 - Requisiti di particolari impianti di illuminazione	6
5.1 Impianti sportivi	6
5.2 Impianti per l'illuminazione architettonica diffusa	6
5.3 Impianti per l'illuminazione architettonica d'accento	7
5.4 Impianti per l'illuminazione degli ambiti specializzati per attività produttive.....	7
5.5 Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi in aree esterne	8
5.6 Gli impianti di illuminazione di uso temporaneo in aree esterne.....	9
5.7 Gli impianti di illuminazione nelle aree verdi cittadine	10
ARTICOLO 6 - Deroghe	10
ARTICOLO 7 - Procedure per i nuovi impianti di illuminazione	11
ARTICOLO 8 - quadro conoscitivo annuale sullo stato della pubblica illuminazione esterna	13
ARTICOLO 9 - Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso.....	14
ARTICOLO 10 - Norme finali.....	17
APPENDICE.....	18

CAPO I

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il presente regolamento è finalizzato a promuovere la riduzione dell'inquinamento luminoso ed il contenimento dei consumi energetici avendo cura di garantire le condizioni minime di sicurezza in termini di illuminamento e di contrasto di luminanza, in attuazione alla L.R. n. 19 del 29/09/2003 ed alla D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "NUOVA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO.". Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e valorizzare.

Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di nuovi apparecchi e/o impianti di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento fatte salve le deroghe rese ammissibili dal regolamento medesimo.

Viene considerata fonte di inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

ARTICOLO 3 - Requisiti degli impianti di illuminazione esterna pubblica

1. I nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT ≤ 4000K. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT > 4000K è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano acv ≤ 0,60. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica¹;
- b) essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che:
 - possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm²;
 - possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO "D" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEA e prestazione energetica degli apparecchi" corrispondente alla "classe C" o superiore. La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica³;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano

¹ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18-11-2013 - Art. 5 - Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

² Art. 5, comma 1, lett. "b" - Punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

³ Art. 5, comma 1, lett. "b" - Punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente⁴

a) essere **impianti** che:

- possano dimostrare di avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito nell'ALLEGATO "E" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEI e prestazione energetica dell'impianto" corrispondente alla "classe B" o superiore. La prestazione energetica dell'impianto deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁵;
- siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L'orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant'altro possa essere ritenuto utile a tale fine)⁶.
- siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra⁷.
- prevedano il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all'interno dell' ALLEGATO "F" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna". Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m² per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti⁸.
- garantiscano un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali a garantire prestazioni migliori dell'impianto⁹.
- siano corredate in caso di illuminazione stradale da una Relazione di analisi dei consumi e dei risparmi energetici e dall'indicazione del TCO (*Total Cost of Ownership* trad. Costo Totale di Possesso) dell'impianto, che prenda in considerazione un arco temporale non inferiore a 20 anni¹⁰.
- rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. "c" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 (allegato 1).

ARTICOLO 4 - Requisiti degli impianti di illuminazione esterna privata

1. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione o di sorgenti o moduli LED con Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata CCT ≤ 4000K¹¹;
 - b) essere dotati di **apparecchi di illuminazione** che:
 - possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno g³ 90°, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm¹²;

⁴ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁶ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁸ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto IV della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁹ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto V della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

¹⁰ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto VI della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

¹¹ Art. 5, comma 2, lett. "a" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

- appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla norma tecnica nazionale CEI EN 62471:2010 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada” e s.m.i.¹³
- c) essere **impianti** costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita certificata non superi i 100W per apparecchio, e la cui potenza totale assorbita dall'impianto non superi i 300W.¹⁴;
- 2. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:
 1. essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT ≤4000K. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT >4000K è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato “C” della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv”, solo se il Fattore di effetto circadiano acv ≤0,60. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica¹⁵;
 2. essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che:
 - possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm¹⁶;
 - possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO “D” della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “IPEA e prestazione energetica degli apparecchi” corrispondente alla “classe C” o superiore. La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica¹⁷;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada” e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente¹⁸
 3. essere **impianti** che:
 - possano dimostrare di avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito nell'ALLEGATO “E” della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “IPEI e prestazione energetica dell'impianto” corrispondente alla “classe B” o superiore. La prestazione energetica dell'impianto deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica¹⁹;
 - siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L'orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant'altro possa essere ritenuto utile a tale fine)²⁰.
 - siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra²¹.

¹² Art. 5, comma 2, lett. “b” punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

¹³ Art. 5, comma 2, lett. “b” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

¹⁴ Art. 5, comma 2, lett. “c” della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

¹⁵ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013 – Art.5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. “a”

¹⁶ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

¹⁷ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

¹⁸ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

¹⁹ Art. 5, comma 1, lett. “c” punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

²⁰ Art. 5, comma 1, lett. “c” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

²¹ Art. 5, comma 1, lett. “c” punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013.

- prevedano il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all'interno dell' ALLEGATO "F" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna". Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m² per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti²².
- garantiscano un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali a garantire prestazioni migliori dell'impianto²³.

ARTICOLO 5 - Requisiti di particolari impianti di illuminazione²⁴

5.1 Impianti sportivi

Gli impianti di illuminazione degli **impianti sportivi**, devono:

- a) rispettare quanto previsto dal precedente articolo 4 comma 2 lett. 1; per quanto riguarda il tipo di sorgenti ammesse²⁵;
- b) essere equipaggiati con sorgenti luminose/moduli LED con efficienza non inferiore a 90 lm/W. E' possibile utilizzare sorgenti luminose meno efficienti solo per l'illuminazione di emergenza;
- c) per quanto riguarda l'intensità luminosa massima verso l'alto e la classificazione ai sensi della norma CEI EN 62471:2010,
 - dimostrino di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm²⁶;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente²⁷
- d) avere coefficiente di utilizzazione superiore al valore di 0,50. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore (es. UNI EN 12193);
- e) essere dotati di appositi sistemi che provvedano alla riduzione della potenza impiegata dall'impianto in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive;
- f) essere realizzati con proiettori asimmetrici che nella reale posizione d'installazione ed inclinazione degli apparecchi illuminanti, contengano la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva;
- g) essere spenti dopo l'ultimazione dell'attività.

5.2 Impianti per l'illuminazione architettonica diffusa

Gli impianti per l'**illuminazione architettonica diffusa** di monumenti e strutture architettoniche di rilievo in aree esterne in possesso della "dichiarazione di interesse" che ne specifichi la rilevanza, devono:

- a) illuminare dall'alto verso il basso. Solo in casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente,

²² Art. 5, comma 1, lett. "c" punto IV della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

²³ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto V della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

²⁴ Art. 6 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

²⁵ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 - Art. 5 - Requisiti degli impianti di illuminazione - comma 1 lett. "a"

²⁶ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013.

²⁷ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013.

rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, limitando l'emissione al di fuori della sagoma da illuminare in maniera tale da non superare valori massimi di illuminamento pari a 5 lux calcolati sullo stesso piano della superficie illuminata;

- b) realizzare un illuminamento medio mantenuto sulla superficie in oggetto inferiore a 30 lux e comunque scelto sulla base di opportune valutazioni documentate all'interno del progetto;
- c) subire una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata dall'impianto in oggetto o lo spegnimento totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.
- d) i monumenti e le strutture architettoniche che non risultino in possesso della "dichiarazione di interesse" non possono in alcun modo essere dotati di illuminazione architettonica diffusa.

5.3 Impianti per l'illuminazione architettonica d'accento

Gli impianti per l'**illuminazione architettonica d'accento** di monumenti e strutture architettoniche in aree esterne devono:

- a) illuminare solo una porzione dell'oggetto architettonico colpito e non costituire in alcun modo illuminazione diffusa;
- b) illuminare preferibilmente dall'alto verso il basso o comunque avere un fascio di luce concentrato che si indirizzi unicamente verso la superficie da illuminare, non diffondendo verso l'emisfero superiore e limitando l'emissione al di fuori della sagoma da illuminare in maniera tale da non superare valori massimi di illuminamento pari a 3 lux calcolati sullo stesso piano della superficie illuminata;
- c) realizzare un illuminamento massimo sulla superficie in oggetto inferiore a 45 lux e comunque scelto sulla base di opportune valutazioni documentate all'interno del progetto;
- d) subire:
 - nel periodo di ora legale estiva, una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata entro le ore 23, e lo spegnimento totale entro le ore 24;
 - nel periodo di ora solare, una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata entro le ore 22, e lo spegnimento totale entro le ore 23

5.4 Impianti per l'illuminazione degli ambiti specializzati per attività produttive

Gli impianti di illuminazione degli "**Ambiti specializzati per attività produttive**" di cui all'All. A-13 della LR.20/2000 - "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"devono:

- a) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT $\leq 4000K$. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT $>4000K$ è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano acv $\leq 0,60$. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica²⁸;
- b) essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che:
 - per l'intensità luminosa verso l'alto possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm²⁹;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente³⁰
- c) possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO "D" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEA e

²⁸ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18/11/2013 - Art.5 - Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

²⁹ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18/11/2013

³⁰ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18/11/2013

prestazione energetica degli apparecchi” corrispondente alla “classe C” o superiore. La prestazione energetica dell’apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica³¹;

- d) siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall’impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L’orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant’altro possa essere ritenuto utile a tale fine)³² e prevedano l’utilizzo degli orologi astronomici;
- e) nel caso di illuminazione funzionale di ambiti stradali, prevedere il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all’interno dell’ ALLEGATO “F” della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna”. Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell’ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m2 per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti³³;
- f) prevedere sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale dopo l’orario di fine attività e la diminuzione di potenza impiegata per attività che si protraggono in orari notturni da effettuare entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

5.5 Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi in aree esterne

Le **insegne di esercizio** e gli altri **mezzi pubblicitari luminosi** in aree esterne devono:

- a) nel caso non siano dotate di illuminazione propria
 - essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l’utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT ≤4000K. L’utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT >4000K è consentito, sulla base di contenuti di cui all’allegato “C” della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Rischi connessi all’utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv”, solo se il Fattore di effetto circadiano acv ≤0,60. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica³⁴;
 - possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un’intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm³⁵;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada” e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente³⁶
- b) nel caso in cui siano dotate di illuminazione propria, non possono avere luce intermittente, né abbagliante. L’intensità luminosa, in ottemperanza a quanto stabilito da Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, non può superare le 150 cd per m2 di insegna, e comunque le 7500 cd totali.

³¹ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

³² Art. 5, comma 1, lett. “c” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

³³ Art. 5, comma 1, lett. “c” punto IV della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

³⁴ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 – Art. 5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. “a”

³⁵ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

³⁶ Art. 5, comma 1, lett. “b” punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

- c) essere spente entro la chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc.).

5.6 Gli impianti di illuminazione di uso temporaneo in aree esterne

Gli impianti per l'**illuminazione di uso temporaneo** in aree esterne devono:

- a) in caso di proiezione a carattere culturale e comunque non commerciale di immagini su facciate di edifici, devono garantire comunque che il fascio luminoso rimanga contenuto all'interno del perimetro della facciata;
- b) in caso di illuminazione di manifestazioni all'aperto che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista, non possono in alcun modo usare fasci luminoso e proiettori laser rivolti verso l'alto e devono:
- essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT $\leq 4000\text{K}$. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT $> 4000\text{K}$ è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano acv $\leq 0,60$. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica³⁷;
 - dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm³⁸;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente³⁹
- c) in tutti gli altri casi devono:
- essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT $\leq 4000\text{K}$. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT $> 4000\text{K}$ è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano acv $\leq 0,60$. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁴⁰;
 - appartenere al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente⁴¹
 - illuminare preferibilmente dall'alto verso il basso o comunque avere un fascio di luce concentrato che si indirizzi unicamente verso l'area da illuminare impedendo al massimo la diffusione verso l'emisfero superiore.
 - devono subire una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata dall'impianto in oggetto o lo spegnimento totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva e entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

³⁷ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013 – Art.5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

³⁸ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

³⁹ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁴⁰ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013 – Art.5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

⁴¹ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

5.7 Gli impianti di illuminazione nelle aree verdi cittadine

Gli impianti di **illuminazione delle aree verdi cittadine** devono rispettare quanto di seguito indicato, pur tenendo conto che in genere, le aree verdi non costituiscono ambiti che necessitano di illuminazione funzionale. Per tali aree gli impianti devono:

- essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è $CCT \leq 4000K$. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con $CCT > 4000K$ è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano $acv \leq 0,60$. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁴²;
- dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm⁴³;
- appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente⁴⁴;
- possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO "D" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEA e prestazione energetica degli apparecchi" corrispondente alla "classe C" o superiore. La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁴⁵;
- siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra⁴⁶;
- prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano alla riduzione della potenza impiegata o allo spegnimento parziale/totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.
- utilizzare di norma, a seconda della necessità, classi illuminotecniche analoghe a quelle usate per le piste ciclabili/percorsi ciclopeditoni o per le piazze pedonali/importanti zone di aggregazione;
- privilegiare, a seguito di particolari esigenze di visibilità e riconoscimento dei volti, l'uso di apparecchi illuminanti in grado di soddisfare anche i requisiti di illuminamento verticale (o illuminamento semicilindrico), equipaggiati con sorgenti ad elevata resa cromatica e a ridotto abbagliamento;
- privilegiare soluzioni progettuali che utilizzino più apparecchi illuminanti disposti in maniera omogenea lungo l'area da illuminare a potenza ridotta piuttosto che un unico apparecchio di potenza elevata, al fine di garantire una buona uniformità dell'illuminazione, un adeguato comfort visivo e un maggiore rispetto per le piante.

ARTICOLO 6 - Deroghe⁴⁷

1. I requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del presente regolamento, non si applicano:

⁴² Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013 – Art.5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

⁴³ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁴⁴ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁴⁵ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁴⁶ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁴⁷ Art. 7 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

- a) agli impianti costituiti da sorgenti interne o internalizzate;
- b) agli impianti per l'illuminazione di uso temporaneo, che vengano spenti entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare, ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora legale;
- c) agli impianti destinati all'illuminazione di emergenza;
- d) agli impianti privati di modesta entità se costituiti da apparecchi di illuminazione il cui flusso totale emesso (in ogni direzione) sia certificato essere non superiore a 1500 lm per ciascun apparecchio;
- e) agli impianti privati di modesta entità se costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita sia certificata essere non superiore a 20W per ciascun apparecchio;
- f) agli impianti privati con un numero di apparecchi superiore a tre qualora il flusso luminoso totale emesso verso l'alto dagli apparecchi illuminanti costituenti l'impianto non superi complessivamente i 2250 lumen, fermo restando il vincolo di emissione del singolo apparecchio di cui alla precedente lettera d). (Nella Tabella 1 sono riportati alcuni esempi esplicativi);
- g) agli impianti privati con un numero di apparecchi superiore a tre qualora la potenza totale assorbita dall'impianto non superi i 60W, fermo restando il vincolo di potenza assorbita del singolo apparecchio di cui alla precedente lettera e);
- h) agli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- i) agli impianti di illuminazione di porti, aeroporti e strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea.

Tabella 1: Esempi esplicativi della deroga di cui al punto f)

Potenza nominale sorgente/ modulo LED (W)	Flusso emesso da apparecchio (lm)	Flusso verso l'alto emesso da apparecchio (%) (lm)		N° di apparecchi consentiti in deroga
23 W	1500	50	750	$2250/750= 3$
23 W	1500	30	450	$2250/450= 5$
23 W	1500	15	225	$2250/225= 10$

ARTICOLO 7 - Procedure per i nuovi impianti di illuminazione⁴⁸

1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, devono essere seguite le procedure così come definite dal presente articolo.
 - a. Per i nuovi impianti di illuminazione esterna privata, deve essere trasmessa preventiva Comunicazione al Comune, per le opportune verifiche di conformità. In particolare:
 - a.1 nel caso di impianti costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, alla comunicazione va allegata la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - a.2 nel caso di impianti costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, alla comunicazione va allegata la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo.
 - b. Per i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica, deve essere predisposta dal Comune o dal soggetto da esso incaricato, e tenuta agli atti del Comune, la documentazione di cui al comma 3.
2. La documentazione obbligatoria da allegare alla comunicazione di cui al comma 1, lett. a.1, è costituita da:
 - una Relazione, che descriva chiaramente l'impianto di illuminazione che si intende realizzare, specificando tutte le informazioni utili al fine della verifica della conformità al presente regolamento ed alla direttiva regionale⁴⁹, relative alle sorgenti luminose e agli apparecchi di illuminazione. A tal fine, per le sorgenti luminose specificare almeno il numero ed il tipo di sorgenti (es. Sodio Alta pressione, LED, Ioduri metallici ecc), la potenza (W) di ciascuna, la Temperatura di Colore CCT. Per gli apparecchi di illuminazione, specificare almeno il numero, il tipo e marca di apparecchi, la classificazione per il rischio fotobiologico (ai sensi della CEI EN 62471:2010) e loro collocazione (avvalendosi anche di opportuno schema grafico).

- la fotocopia/stampa delle Schede tecniche da catalogo degli apparecchi/sorgenti che si intende utilizzare.

3. La documentazione obbligatoria da allegare alla comunicazione di cui al comma 1, lett. a2 o da predisporre nel caso di cui al comma 1, lett. b) è costituita da:

- a) il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'impianto elaborato da una figura professionale specializzata ed abilitata alla professione per tale settore impiantistico. Nel Progetto devono essere curati in particolar modo:
 - I - la Relazione generale, che descriva in dettaglio l'impianto di illuminazione da realizzare anche con opportuni elaborati grafici, ed i criteri utilizzati per le scelte di progettazione;
 - II. i calcoli illuminotecnici, sulla base dei quali è stato effettuato il dimensionamento dell'impianto. I criteri di scelta, i parametri, ed i calcoli utilizzati devono essere indicati molto chiaramente per permettere un'agevole verifica;
 - III. il Piano di manutenzione, che ha come fine quello di predisporre per tutta la durata dell'impianto, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di funzionalità della struttura;
 - IV. la "Dichiarazione di Conformità del Progetto alla LR. 19/2003 e alla Direttiva applicativa" di cui all'ALLEGATO "H" della direttiva medesima recepita come allegato del presente regolamento.

Nel caso di impianti pubblici, oltre a quanto già indicato, gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto indicato dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.

- b) le misurazioni fotometriche di ogni apparecchio illuminante utilizzato nel progetto definitivo/esecutivo, fornite sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia in forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso da laboratori accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Le misure devono riportare l'identificazione del laboratorio di misura che le ha effettuate, il nominativo del Responsabile tecnico del laboratorio, e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure;
- c) la Temperatura di Colore Correlata (CCT) e l'eventuale Fattore di effetto circadiano acv^{50} , per ogni tipologia di sorgente utilizzata all'interno del progetto. A tal fine deve essere allegato per ogni sorgente, il relativo spettro in formato numerico (per il controllo dell' acv).
- d) la Prestazione energetica dell'apparecchio ed il relativo indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio)⁵¹, per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all'interno del progetto;
- e) il Gruppo RG di appartenenza in base alla Norma CEI EN 62471:2010 e s.m.i.,⁵² per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all'interno del progetto;
- f) la Prestazione energetica dell'impianto ed il relativo indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto)⁵³, per ogni ambito progettuale;
- g) le Istruzioni di installazione degli apparecchi illuminanti;
- h) la Relazione di calcolo dei consumi e dei risparmi energetici ottenibili, nonché, nel caso di illuminazione stradale, l'indicazione del TCO dell'impianto⁵⁴, che prenda in considerazione un arco temporale non inferiore a 20 anni, in riferimento alle scelte effettuate all'interno del piano di manutenzione a corredo del progetto. Tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DM 37/08 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i. Nel caso di impianti pubblici tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.

4. La documentazione di cui al comma 3 non è obbligatoria solo nel caso in cui si tratti di ampliamento di impianto esistente che risulti già conforme alle presenti norme, realizzato attraverso la riproposizione della stessa tipologia di apparecchio illuminante e geometria di installazione per un massimo di 5 punti luce. In tale caso l'ampliamento dovrà essere dotato di una dichiarazione del progettista, che ne attesti la conformità al progetto originario. In tal caso rimane comunque valido l'obbligo di redigere un indirizzo

⁵⁰ Articolo 5 comma 1 lett. "a" della Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵¹ Articolo 5 comma 1 lett. "b" punto II della Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵² Articolo 5 comma 1 lett. "b" punto III della Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵³ Articolo 5 comma 1 lett. "c" punto I della Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵⁴ Articolo 5 comma 1 lett. "d" punto IV della Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

progettuale di massima delle opere in oggetto. Tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DM 37/08 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i. Nel caso di impianti pubblici tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture" e s.m.i.

5. Il Comune, verifica la conformità della documentazione di cui ai commi 2 e 3 a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento, chiedendo eventuali chiarimenti/adeguamenti.
6. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia la "Dichiarazione di Conformità di installazione alla L.R.19/2003, alla direttiva applicativa e al Progetto esecutivo" di cui all'**ALLEGATO I**. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti ove l'amministrazione comunale non disponga diversamente.
7. Tutti i Capitolati relativi agli impianti di Illuminazione Pubblica e Privata devono prevedere e privilegiare i criteri di valutazione che premiano le classi IPEA ed IPEI superiori ove possibili, le analisi TCO inferiori. In caso di Appalti Pubblici sono da privilegiare Appalti Verdi redatti in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'illuminazione pubblica redatti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ove non in contrasto con il presente regolamento e la direttiva attuativa della L.R. 19/2003.

ARTICOLO 8 - quadro conoscitivo annuale sullo stato della pubblica illuminazione esterna

Ai fini della verifica degli obiettivi del protocollo di Kyoto, i Comuni, o per essi gli Enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, le comunicazioni di cui alle successive tabelle 1, 2, 3 e 4

Tab.1: Dati generali - Comune di XXX

Referente dei dati	Anno di riferimento	Abitanti (n°)	Km di strada illuminata
Es. Ufficio tecnico del comune geom. Rossi	xxxx	xxxx	xxxx

Tab.2: Sistema di gestione

Anno di riferimento	Piano della LUCE		Numero di sorgenti luminose totali ⁽¹⁾	Tipo di gestione (Proprio/ Terzi/Mista)
	Si/No	Estremi della Delibera di approvazione		
xxxx	Si	n°xxx del xx/xx/xxxx		Es. Proprio/mista

(1): accertarsi che il numero totale di sorgenti luminose indicate in questa tabella coincida con la sommatoria del numero totale delle sorgenti di Tab. 3

Tab.3: Tipo, numero e potenza delle sorgenti luminose

Anno xxxx	Numero sorgenti luminose e loro potenza (W)											
	Mercurio		Sodio HP		Sodio BP		Ioduri		LED		altro	
	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W
tot												

(1) per la corretta indicazione del numero di sorgenti luminose si consideri il seguente esempio. Per una torre faro con 6 proiettori sodio HP si deve inserire 6 nella casella "Sodio HP". Per un apparecchio LED (indipendentemente dal numero di diodi installati sulla piastra) si deve inserire 1 nella casella "LED".

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino

Stampato il giorno 20/06/2016 da GIOVANNA MERUSI.

Tab.4: Indicazione sui consumi e sui costi

Anno	Consumi totali (KWh/a)	COSTI (euro)			
		Energia elettrica	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Investimenti
xxxx					

ARTICOLO 9 - Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso

1. Sono *Zone di protezione* dall'Inquinamento luminoso, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico e le aree circoscritte intorno agli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica. Nella tavola allegata al Piano della Luce sono riportate le zone di protezione di cui al presente articolo.
2. Le *Zone di Protezione* sono oggetto di particolari misure di protezione dall'Inquinamento Luminoso. A tal fine, si forniscono i seguenti indirizzi di buona amministrazione:
 - a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
 - b) promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti alle presenti norme.
3. I nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione;
 - b) essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che:
 - per l'intensità luminosa verso l'alto possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm⁵⁵;
 - appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente⁵⁶
 - possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO "D" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEA e prestazione energetica degli apparecchi" corrispondente alla "classe C" o superiore. La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁵⁷;
 - c) essere **impianti** che:
 - possano dimostrare di avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito nell'ALLEGATO "E" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEI e prestazione energetica dell'impianto" corrispondente alla "classe B" o superiore. La prestazione energetica dell'impianto deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁵⁸;
 - siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L'orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant'altro possa essere ritenuto utile a tale fine)⁵⁹.
 - siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento

⁵⁵ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁵⁶ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵⁷ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁵⁸ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁵⁹ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra⁶⁰.

- prevedano il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all'interno dell' ALLEGATO "F" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna". Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m² per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti⁶¹.
- garantiscano un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali a garantire prestazioni migliori dell'impianto⁶².

d) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione o di sorgenti o moduli LED con Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata CCT ≤ 4000K⁶³;

e) essere dotati di **apparecchi di illuminazione** che:

- possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno g³ 90°, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm⁶⁴;
- appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla norma tecnica nazionale CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i.⁶⁵

f) essere **impianti** costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita certificata non superi i 100W per apparecchio, e la cui potenza totale assorbita dall'impianto non superi i 300W.⁶⁶;

3. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

g) essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione o di sorgenti o moduli LED con Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata CCT ≤ 4000K⁶⁷;

h) essere dotati di **apparecchi di illuminazione** che:

- possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno g³ 90°, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm⁶⁸;
- appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla norma tecnica nazionale CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i.⁶⁹

i) essere **impianti** costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita certificata non superi i 100W per apparecchio, e la cui potenza totale assorbita dall'impianto non superi i 300W.⁷⁰;

4. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a. essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione; l'utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT ≤ 4000K. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT > 4000K è consentito, sulla base di contenuti di cui all'allegato "C" della deliberazione della G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano acv", solo se il Fattore di effetto circadiano acv ≤ 0,60. Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore acv ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore acv deve essere

⁶⁰ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁶¹ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto IV della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁶² Art. 5, comma 1, lett. "c" punto V della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁶³ Art. 5, comma 2, lett. "a" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁴ Art. 5, comma 2, lett. "b" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁵ Art. 5, comma 2, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁶ Art. 5, comma 2, lett. "c" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁷ Art. 5, comma 2, lett. "a" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁸ Art. 5, comma 2, lett. "b" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁶⁹ Art. 5, comma 2, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁷⁰ Art. 5, comma 2, lett. "c" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁷¹,

b. essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che:

- possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm⁷²;
- possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'ALLEGATO "D" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEA e prestazione energetica degli apparecchi" corrispondente alla "classe C" o superiore. La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁷³;
- appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente⁷⁴

c. essere **impianti** che:

- possano dimostrare di avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito nell'ALLEGATO "E" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "IPEI e prestazione energetica dell'impianto" corrispondente alla "classe B" o superiore. La prestazione energetica dell'impianto deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica⁷⁵;
- siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L'orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant'altro possa essere ritenuto utile a tale fine)⁷⁶.
- siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra⁷⁷.
- prevedano il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all'interno dell' ALLEGATO "F" della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna". Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m² per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti⁷⁸.
- garantiscano un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali a garantire prestazioni migliori dell'impianto⁷⁹.

⁷¹ Deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013 – Art.5 – Requisiti degli impianti di illuminazione – comma 1 lett. "a"

⁷² Art. 5, comma 1, lett. "b" punto 1 della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷³ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁷⁴ Art. 5, comma 1, lett. "b" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

⁷⁵ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto I della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷⁶ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto II della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷⁷ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto III della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷⁸ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto IV della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013;

⁷⁹ Art. 5, comma 1, lett. "c" punto V della deliberazione di G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013

ARTICOLO 10 - Norme finali

1. Gli allegati alla deliberazione di G.R. 1688/2013 ed alla direttiva con essa approvata (nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante "norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") ed espressamente richiamati negli articoli del presente regolamento, vengono ripresi e riportati in appendice con il fine di facilitare la lettura e l'applicazione delle presenti norme.
2. Le eventuali future modifiche della direttiva regionale di cui al primo comma e dei suoi allegati, verranno recepite nel presente regolamento con le procedure previste dalla legislazione regionale regolante la materia fermo restando l'automatica applicazione, senza che questo costituisca violazione del presente regolamento, delle norme in contrasto con esso di immediata applicabilità.
3. Il comune potrà adottare un capitolato con cui definire, maggiormente nel dettaglio, le modalità e le tecnologie per la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna introducendo anche prescrizioni cogenti sempreché siano maggiormente performanti rispetto quelle previste nel presente regolamento per gli aspetti legati all'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico. Tale capitolato tipo, da approvarsi con atto dell'organo competente, dovrà essere rispettato e seguito nei suoi contenuti cogenti e vincolanti per la realizzazione di impianti pubblici. Del rispetto di tali condizioni dovrà essere dato atto da parte dei tecnici progettisti e collaudatori con le dichiarazioni rese ai sensi del presente regolamento.

APPENDICE

ALLEGATI

- a) La deliberazione di G.R. 1688/2013 con la nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".
- b) **L'allegato "A"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 riferito al modello per la presentazione delle domande per l'istituzione di zone di protezione dall'inquinamento luminoso.
- c) **L'allegato "B"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene trattato l'argomento riferito al piano della luce.
- d) **L'allegato "C"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene trattato l'argomento riferito ai rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e fattore di effetto circadiano "a_{CV}".
- e) **L'allegato "D"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene trattato l'argomento riferito a "IPEA - prestazione energetica degli apparecchi".
- f) **L'allegato "E"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene trattato l'argomento riferito "IPEI - prestazione energetica dell'impianto".
- g) **L'allegato "F"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene trattato l'argomento riferito "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna".
- h) **L'allegato "G"** della direttiva approvata con deliberazione della G.R. 1688/2013 con cui viene prodotto il modello per effettuare la segnalazione per apparecchi ed impianti non conformi alle norme sull'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.
- i) **L'Allegato "H"** – Modello per la dichiarazione di conformità del progetto definitivo/esecutivo alla L.R. 19/2003 ed alla direttiva applicativa
- j) **L'Allegato "I"** - Modello per la dichiarazione di conformità dell'installazione alla L.R. 19/2003 ed alla direttiva applicativa